Ведомость арматуры

Поз.	Эскиз
3	
4	
7	
8	
9	
12	
13	

Опалубочный чертеж плиты пола

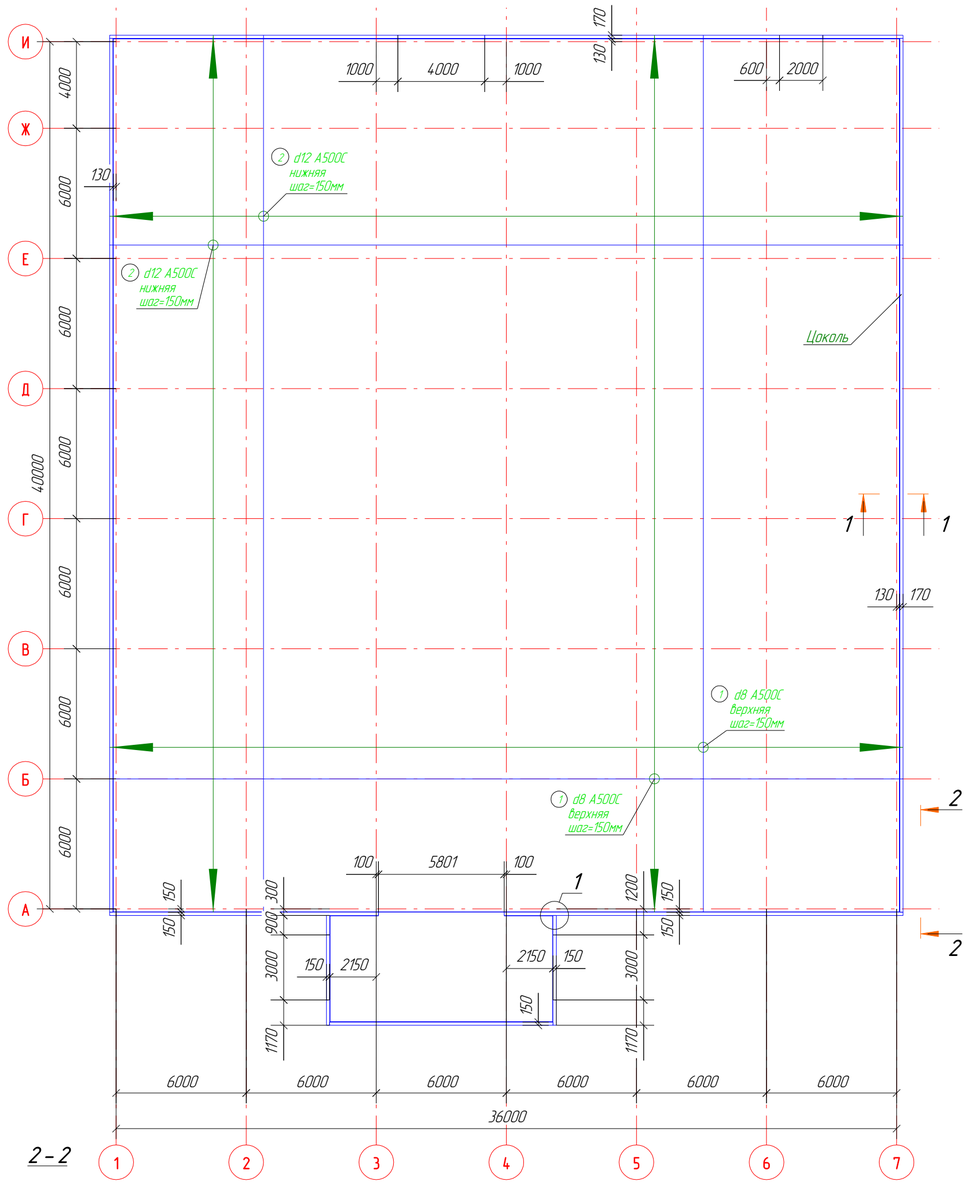

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия армирование Арматура класса	
	A240 ГОСТ 5781-82*	
	∅ 6	66.9
	Итого	66.9
	A500C ГОСТ 5781-82*	
	∅ 8	9924.0
	∅ 12	17880.1
	Итого	27804.2

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Плита полаП-1			
		Детали			
3	ГОСТ Р 52544-200	∅ 8 A500C, L =870 мм	4079	0.34	1407.9
4	ГОСТ Р 52544-200	∅ 8 A500C, L =530 мм	1121	0.21	239.0
1	ГОСТ Р 52544-200	∅ 8 A500C, L =20135 м	-	7953.3	
2	ГОСТ Р 52544-200	∅ 12 A500C, L =20135 м	-	17880	
		Материалы			
		Бетон B25			453.26 м³
		Сэндвич панельСП-2			
		Детали			
		Материалы			
		Бетон B20			0.72 м³
		ЦокольЦК-1			
		Детали			
7	ГОСТ Р 52544-200	∅ 8 A500C, L =1240 мм	32	0.49	15.7
10	ГОСТ Р 52544-200	∅ 8 A500C, L =1500 мм	84	0.59	49.8
11	ГОСТ Р 52544-200	∅ 8 A500C, L =1020 мм	8	0.40	3.2
13	ГОСТ 5781-82	∅ 6 A240, L =170 мм	5716	0.04	226.7
5	ГОСТ Р 52544-200	∅ 8 A500C, L = 2513 м	-	992.95	
6	ГОСТ Р 52544-200	∅ 8 A500C, L = 2293 м	-	905.62	
		Материалы			
		Бетон B15			32.58 м³

1 - 1

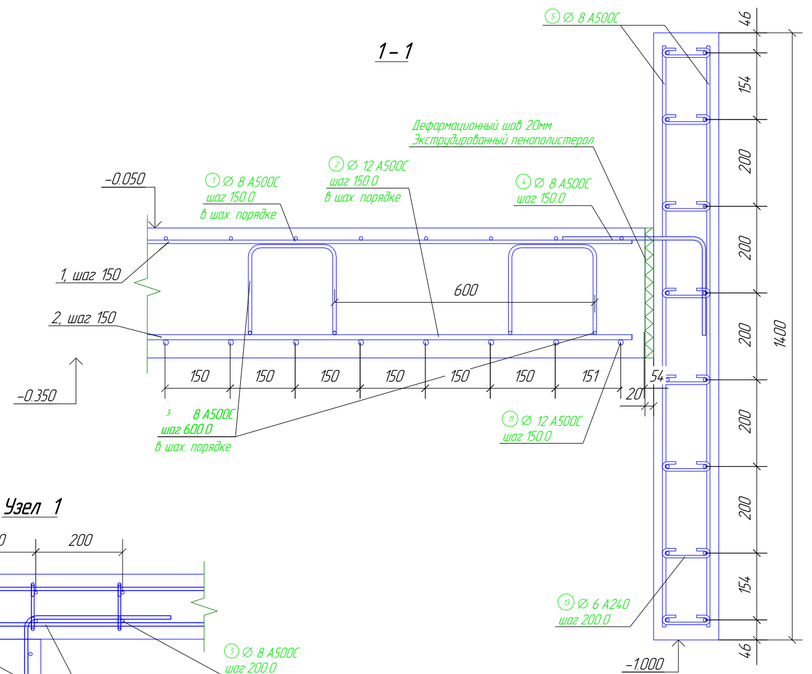

Узел 1

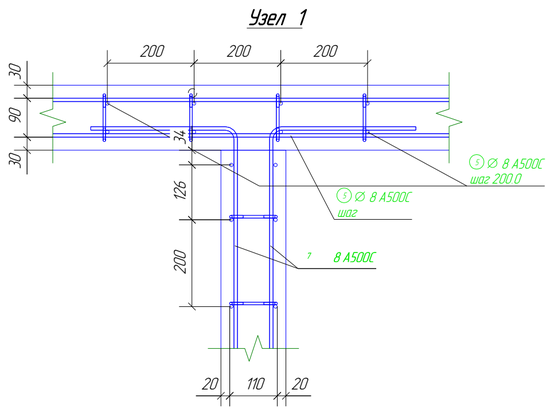

2 - 2

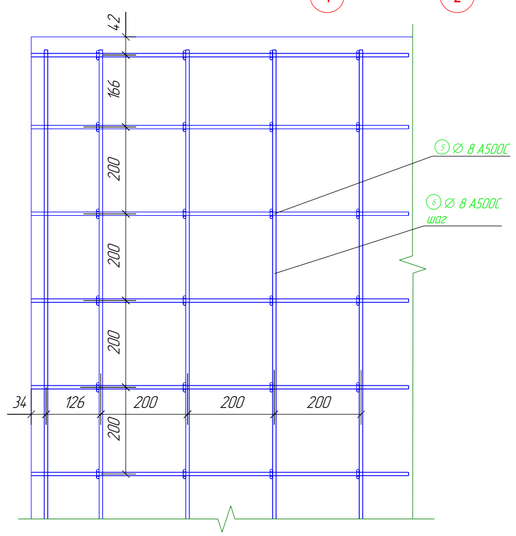

							516-КЖ
							Московская область, г. Старая Купавна, ул. Акрихиновское шоссе, 12.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Гл.констр.		Трастьян				Магазин "СТРОЙМАГ" размером 36,0х40,0 м.	Стадия: Р; Лист: 3; Листов: 11
Проверил		Соколов					
Разработал		Кочкин			22.06.16	Опалубочный чертеж плиты пола, Схема расположения основного армирования	www.Topengineer.ru
Утвердил		Трастьян			22.06.16		
Н.Контроль		Соколов			22.06.16		